

Этикетка гемакона – долгий путь в историю

Коллектив

отделения экстракорпоральных методов гемокоррекции

КГБУЗ «Перинатальный центр»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской
Федерации

Приказ от 2 апреля 2013 г. n 183н

«Об утверждении правил
клинического использования донорской крови
и (или) ее компонентов»

- **18. б) этикетка или копия этикетки от контейнера с компонентом крови, полученная с использованием фото- или оргтехники, клеивается в медицинскую документацию, отражающую состояние здоровья реципиента**

Проблемы этикеток

- Рвутся
- Мнутся
- Наклеиваются ко всему, только не в положенное место
- Могут испачкаться в крови

Проблемы этикеток

- Некоторые вирусы настолько малы, что способны пройти через стенки гемакона – мы клеиваем биологический материал?
- После трансфузии гемакон хранится 2 суток. Без этикетки. Неидентифицированный? А если их много?

Выход?

- Клеить копии этикеток

Сложно?

- Нисколько

Смотрите сами

Медицинская
сестра привезла
компоненты с СПК











Врач-
трансфузиолог
осуществляет
приемку



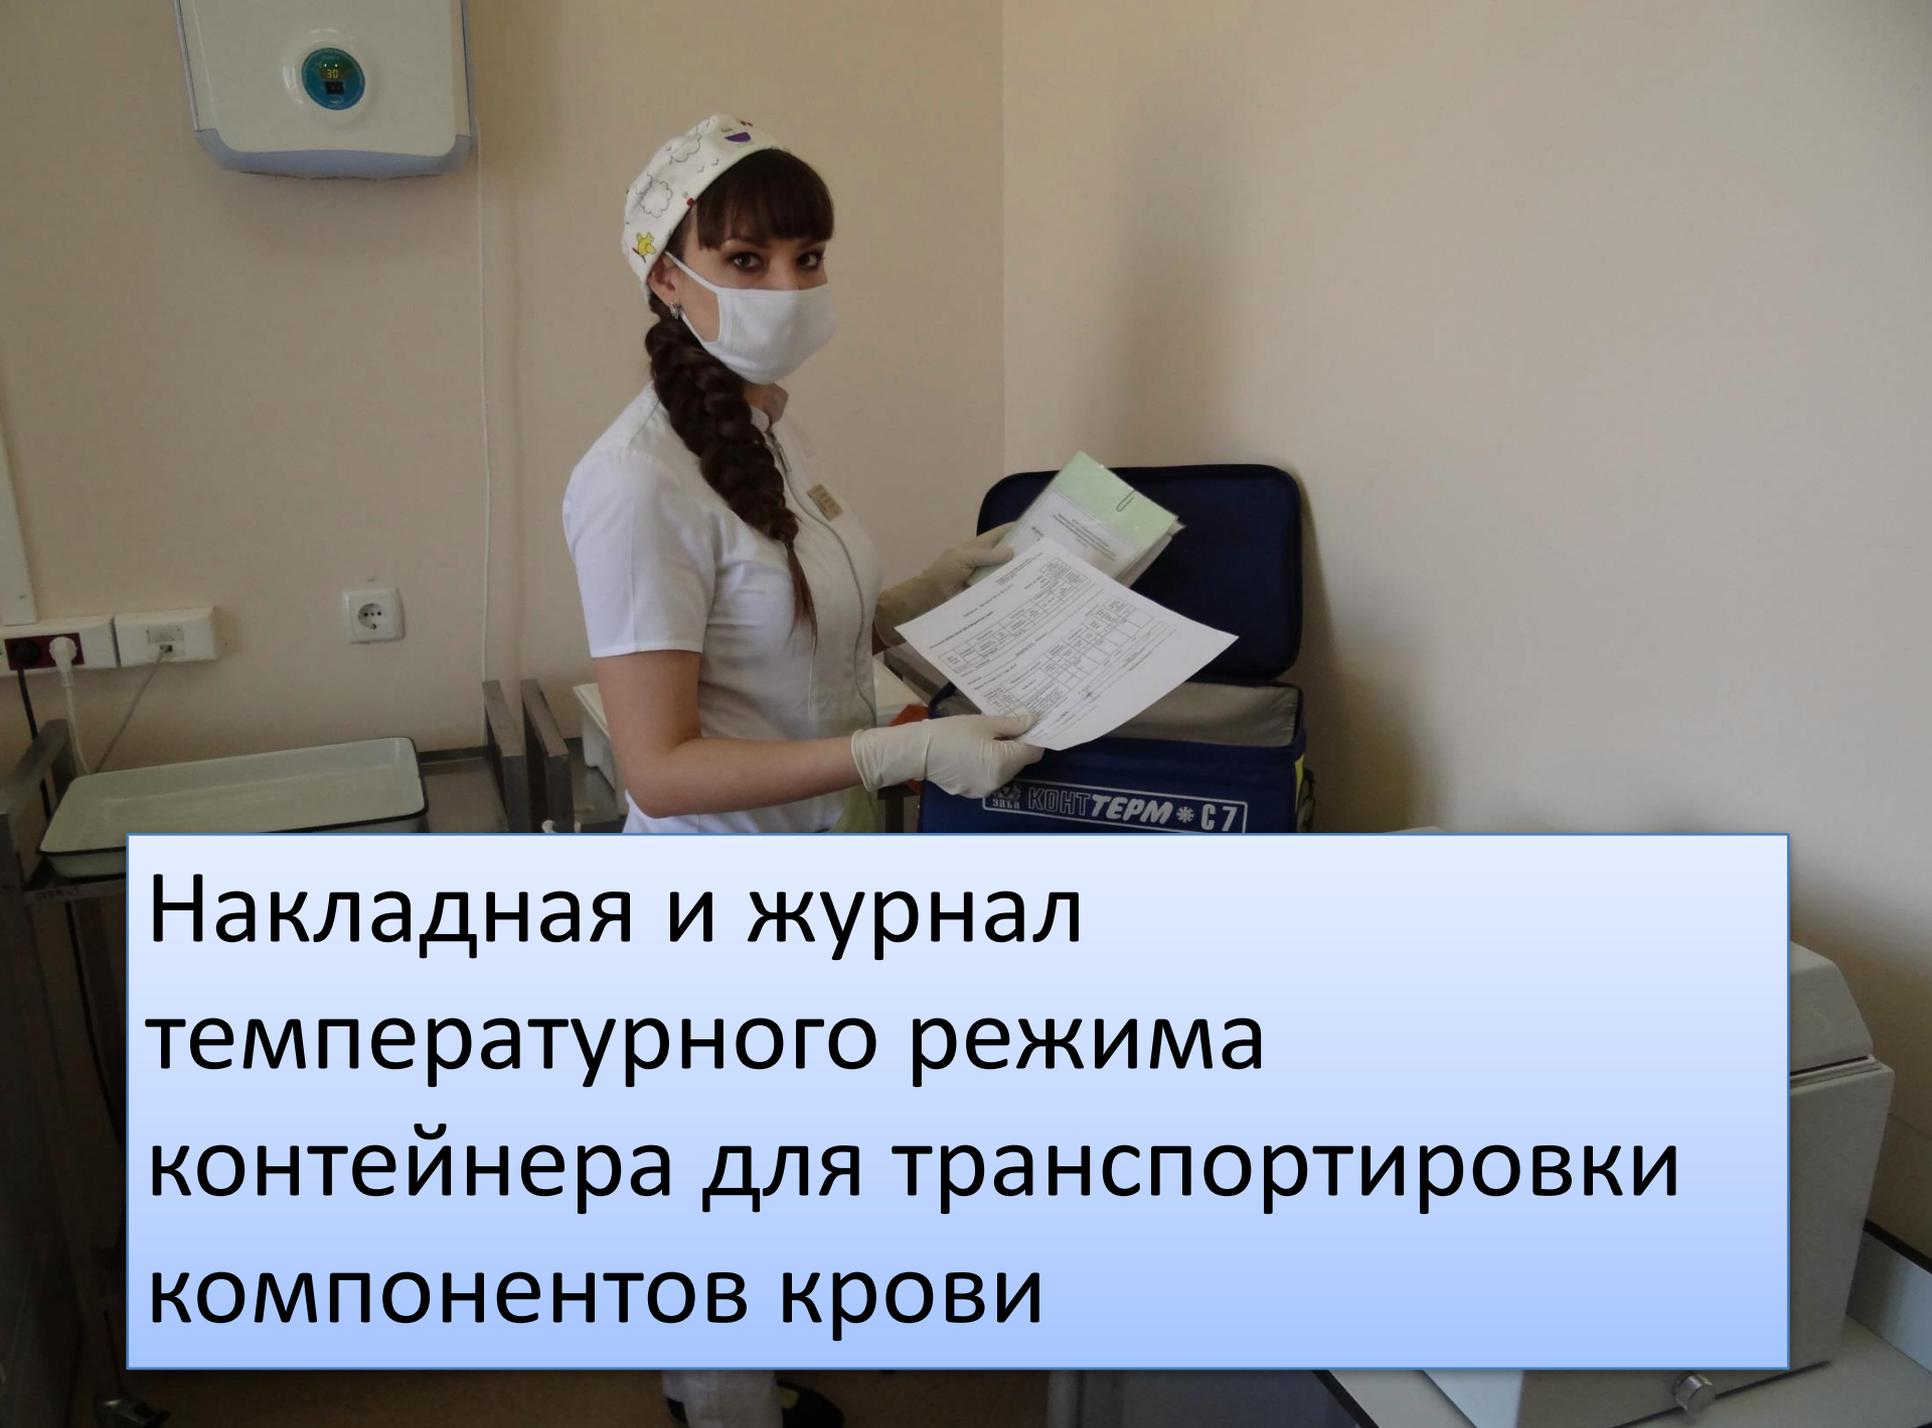


Накладная и журнал
температурного режима
контейнера для транспортировки
компонентов крови

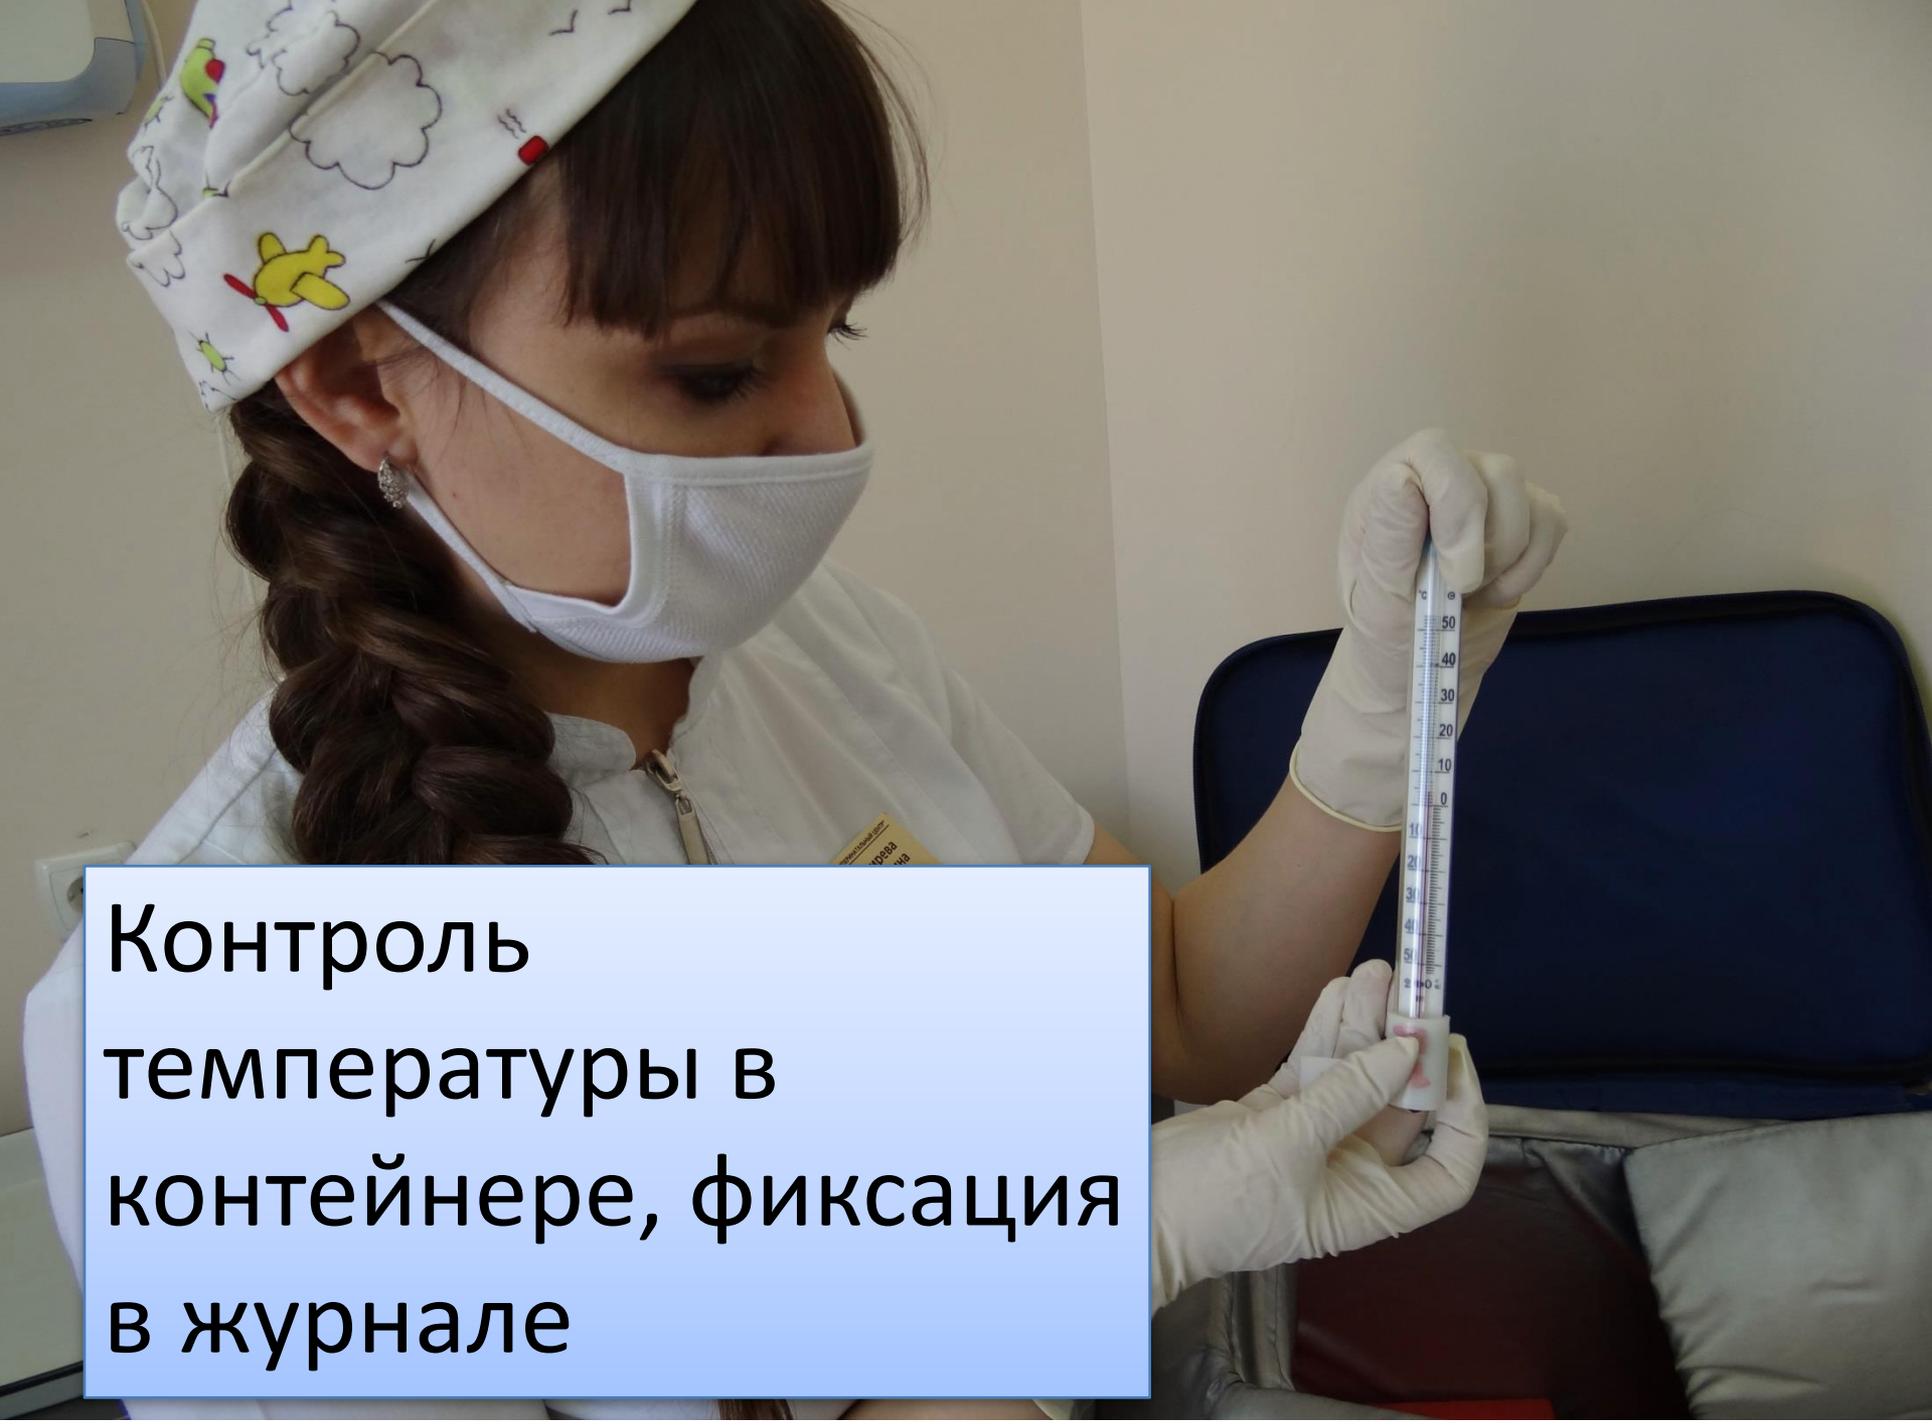

Контроль
температуры в
контейнере, фиксация
в журнале

Температурный режим соблюден

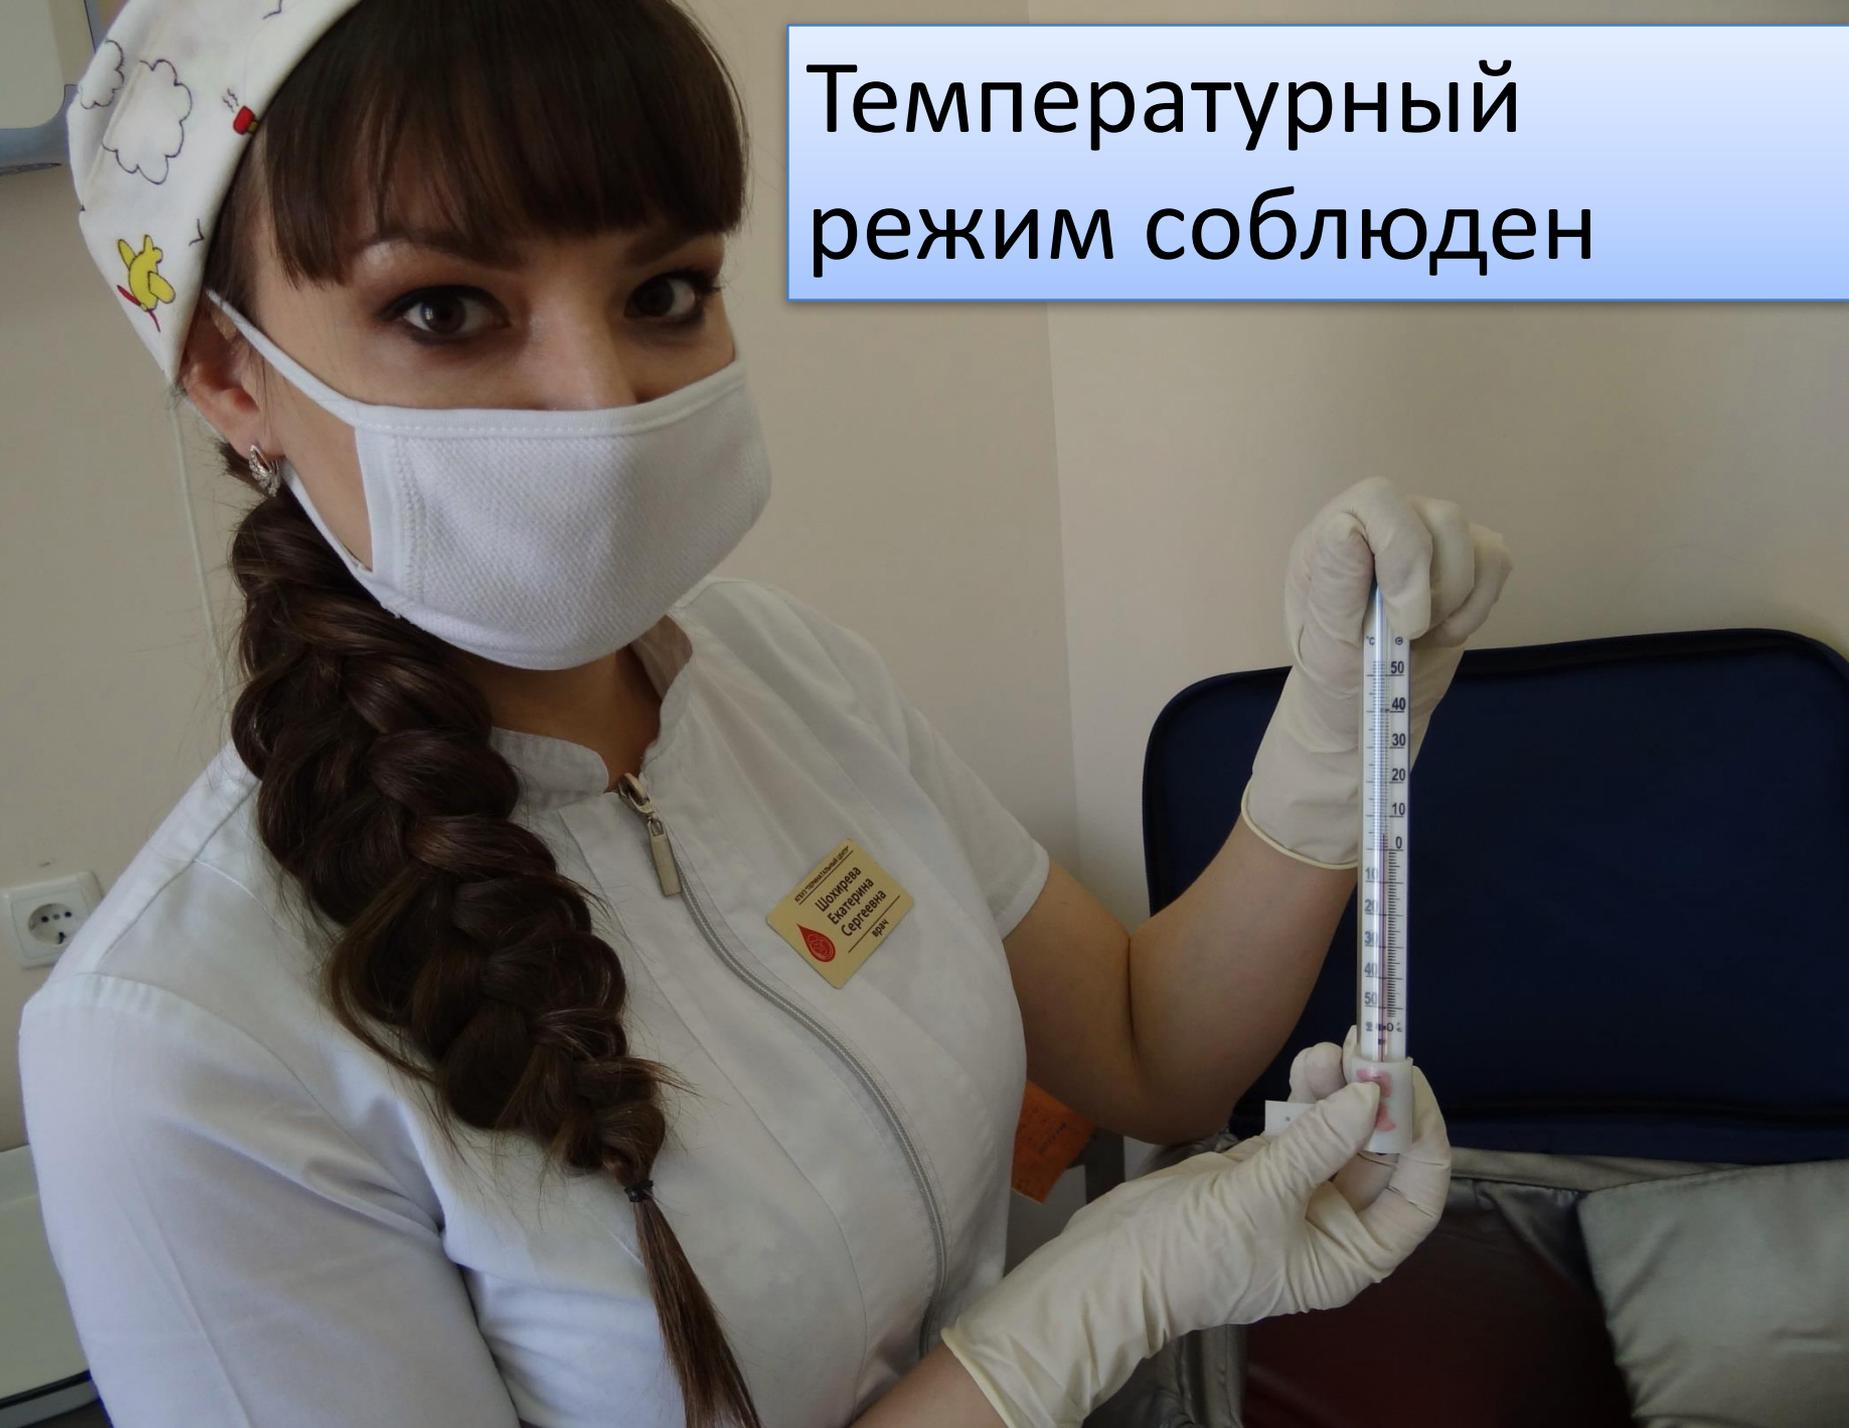


Проверка термодатчика






Осмотр гемакона


Все в порядке!

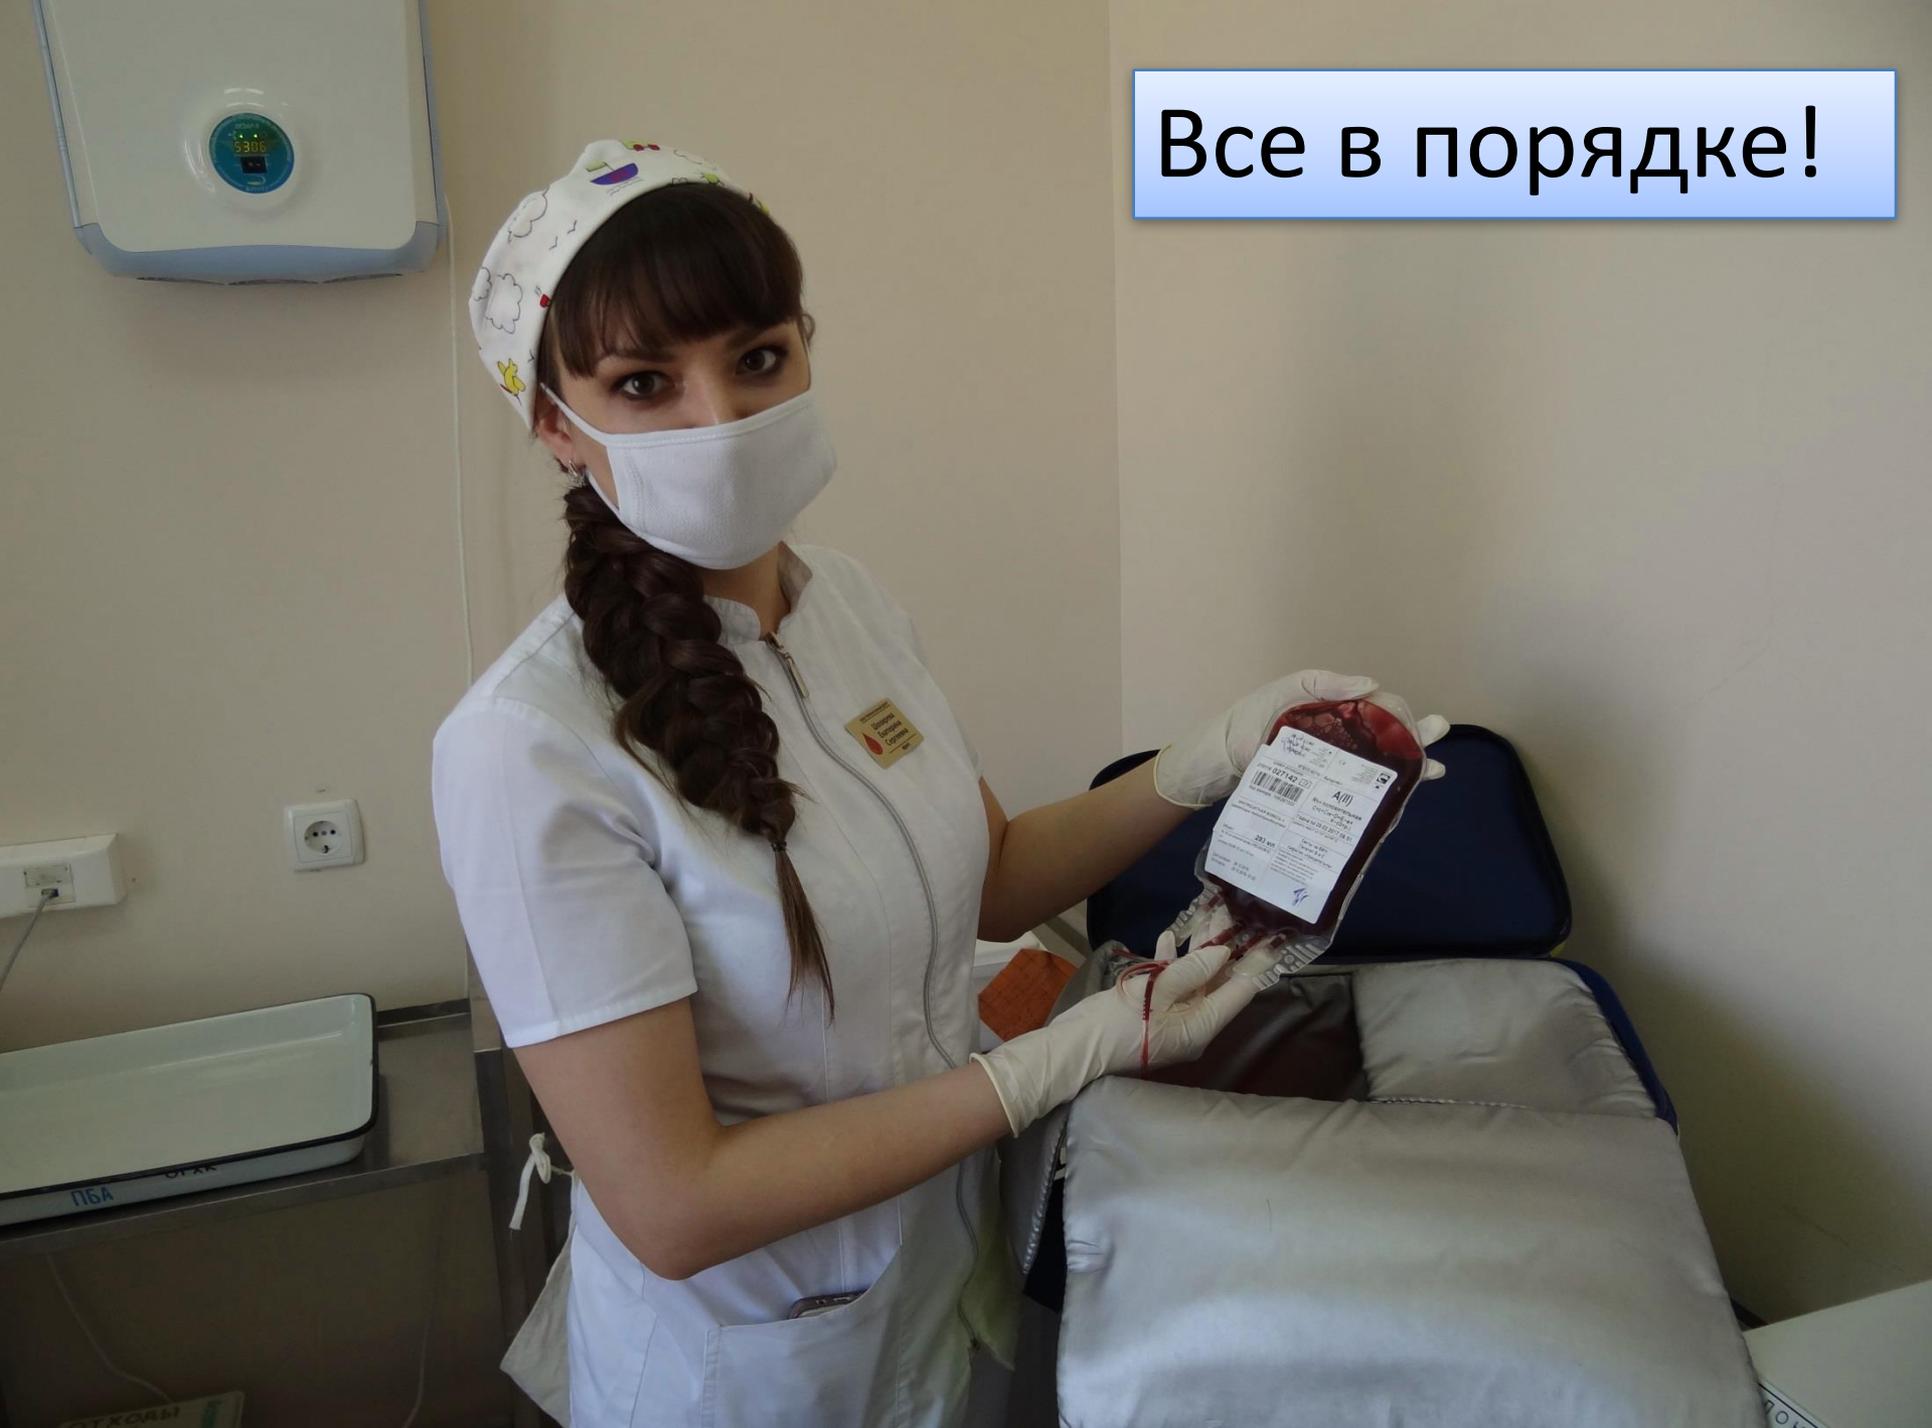


Сверка данных из накладной на гемаконе

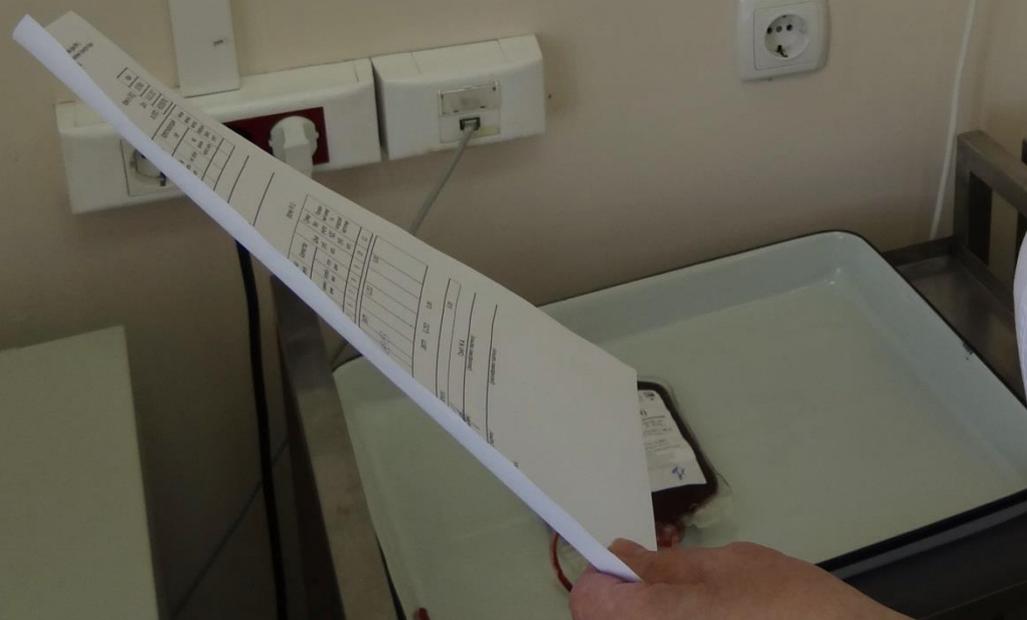

Фотографирование гемакона

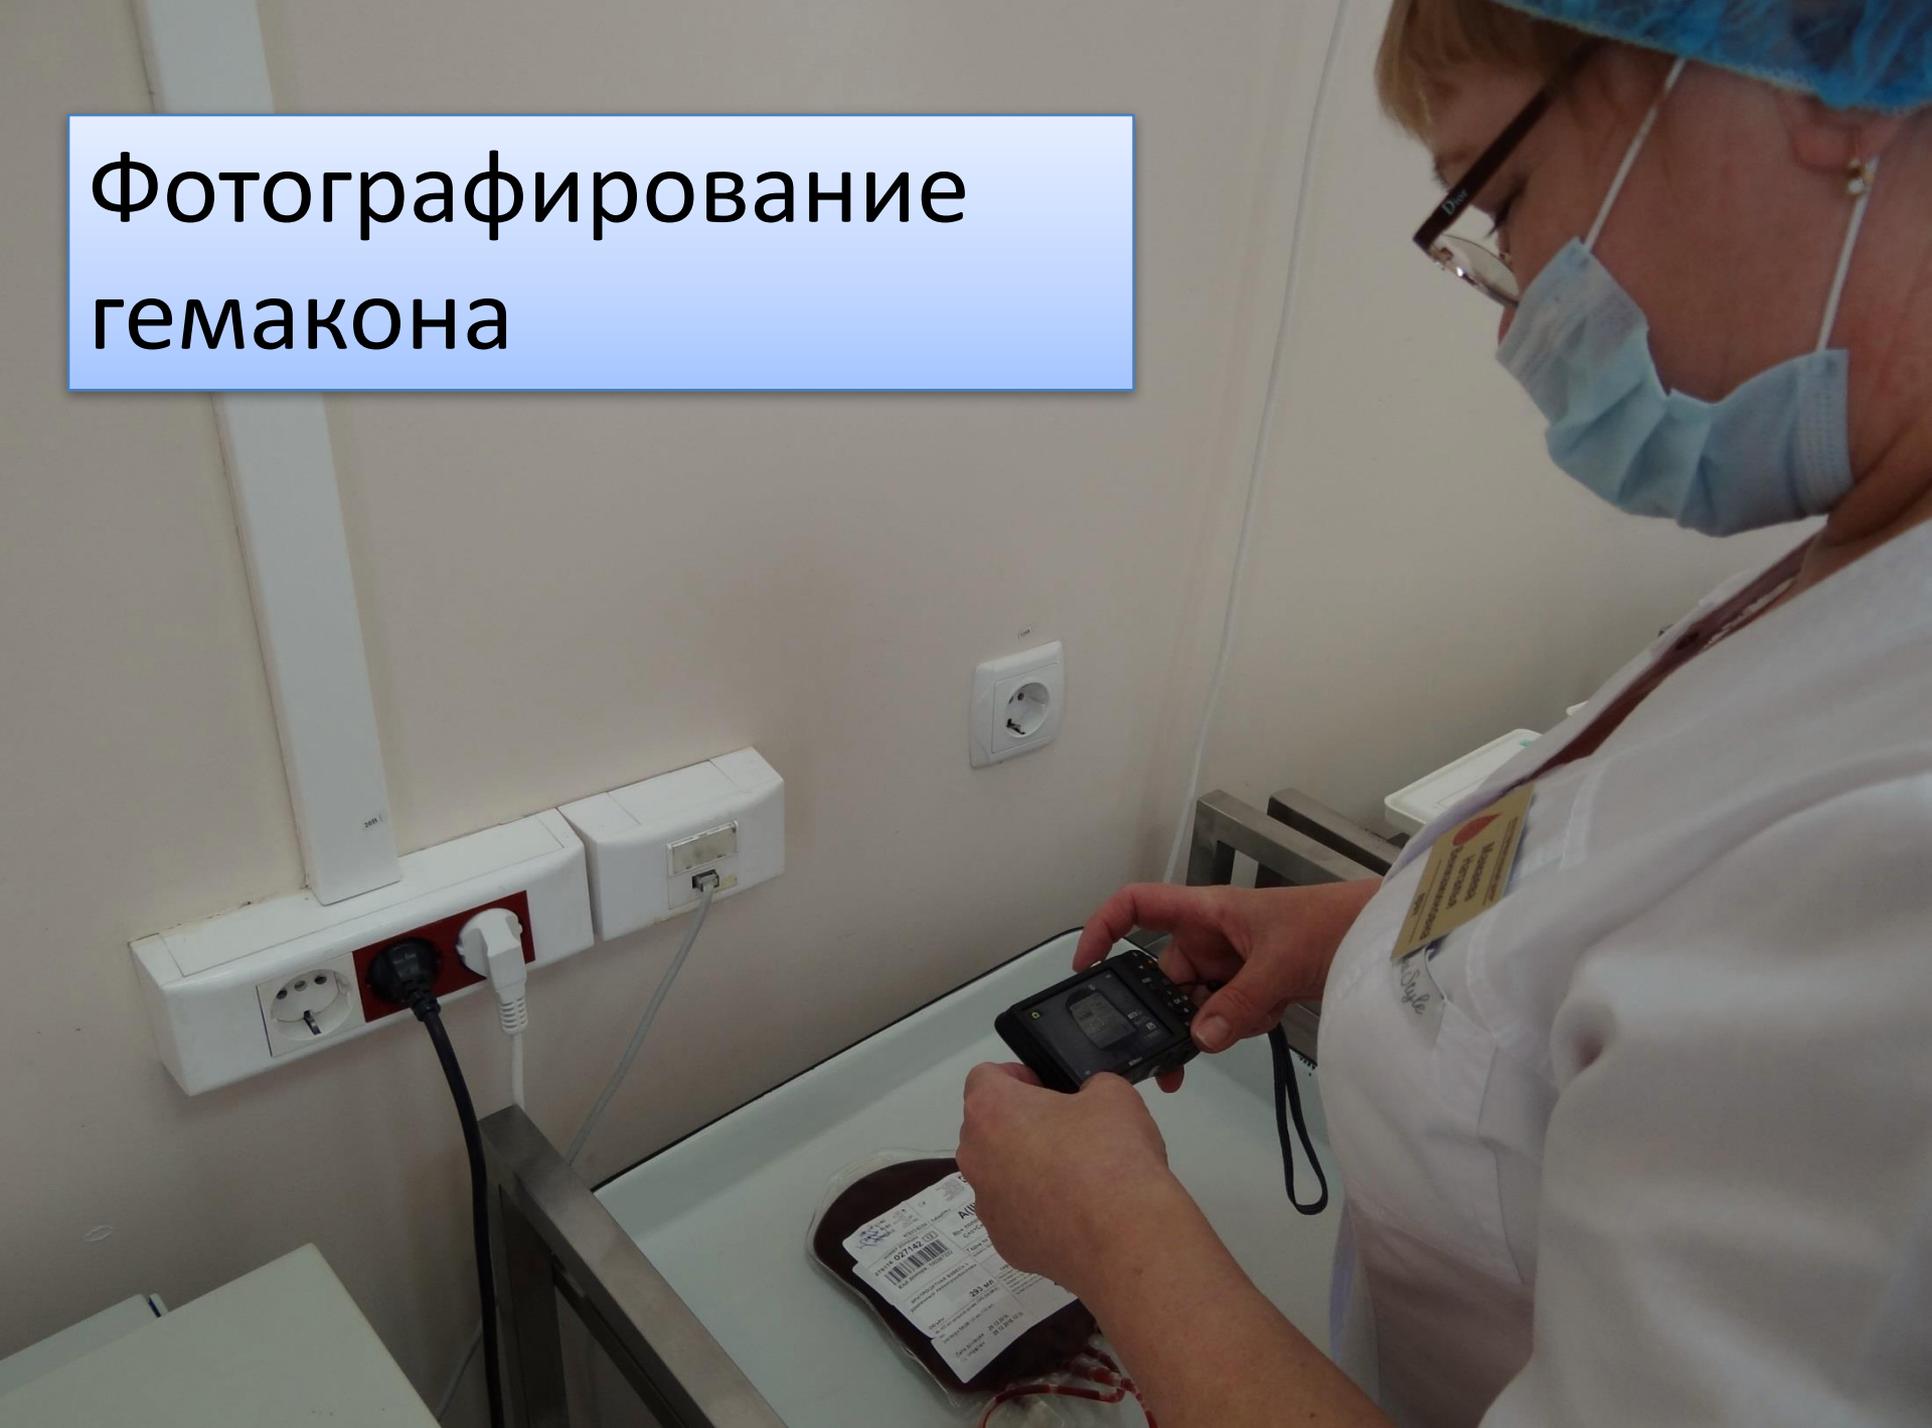

Контейнер,
хладоэлементы, лоток
обрабатываются и
убираются на хранение.
Гемакон помещается в
ХОЛОДИЛЬНИК

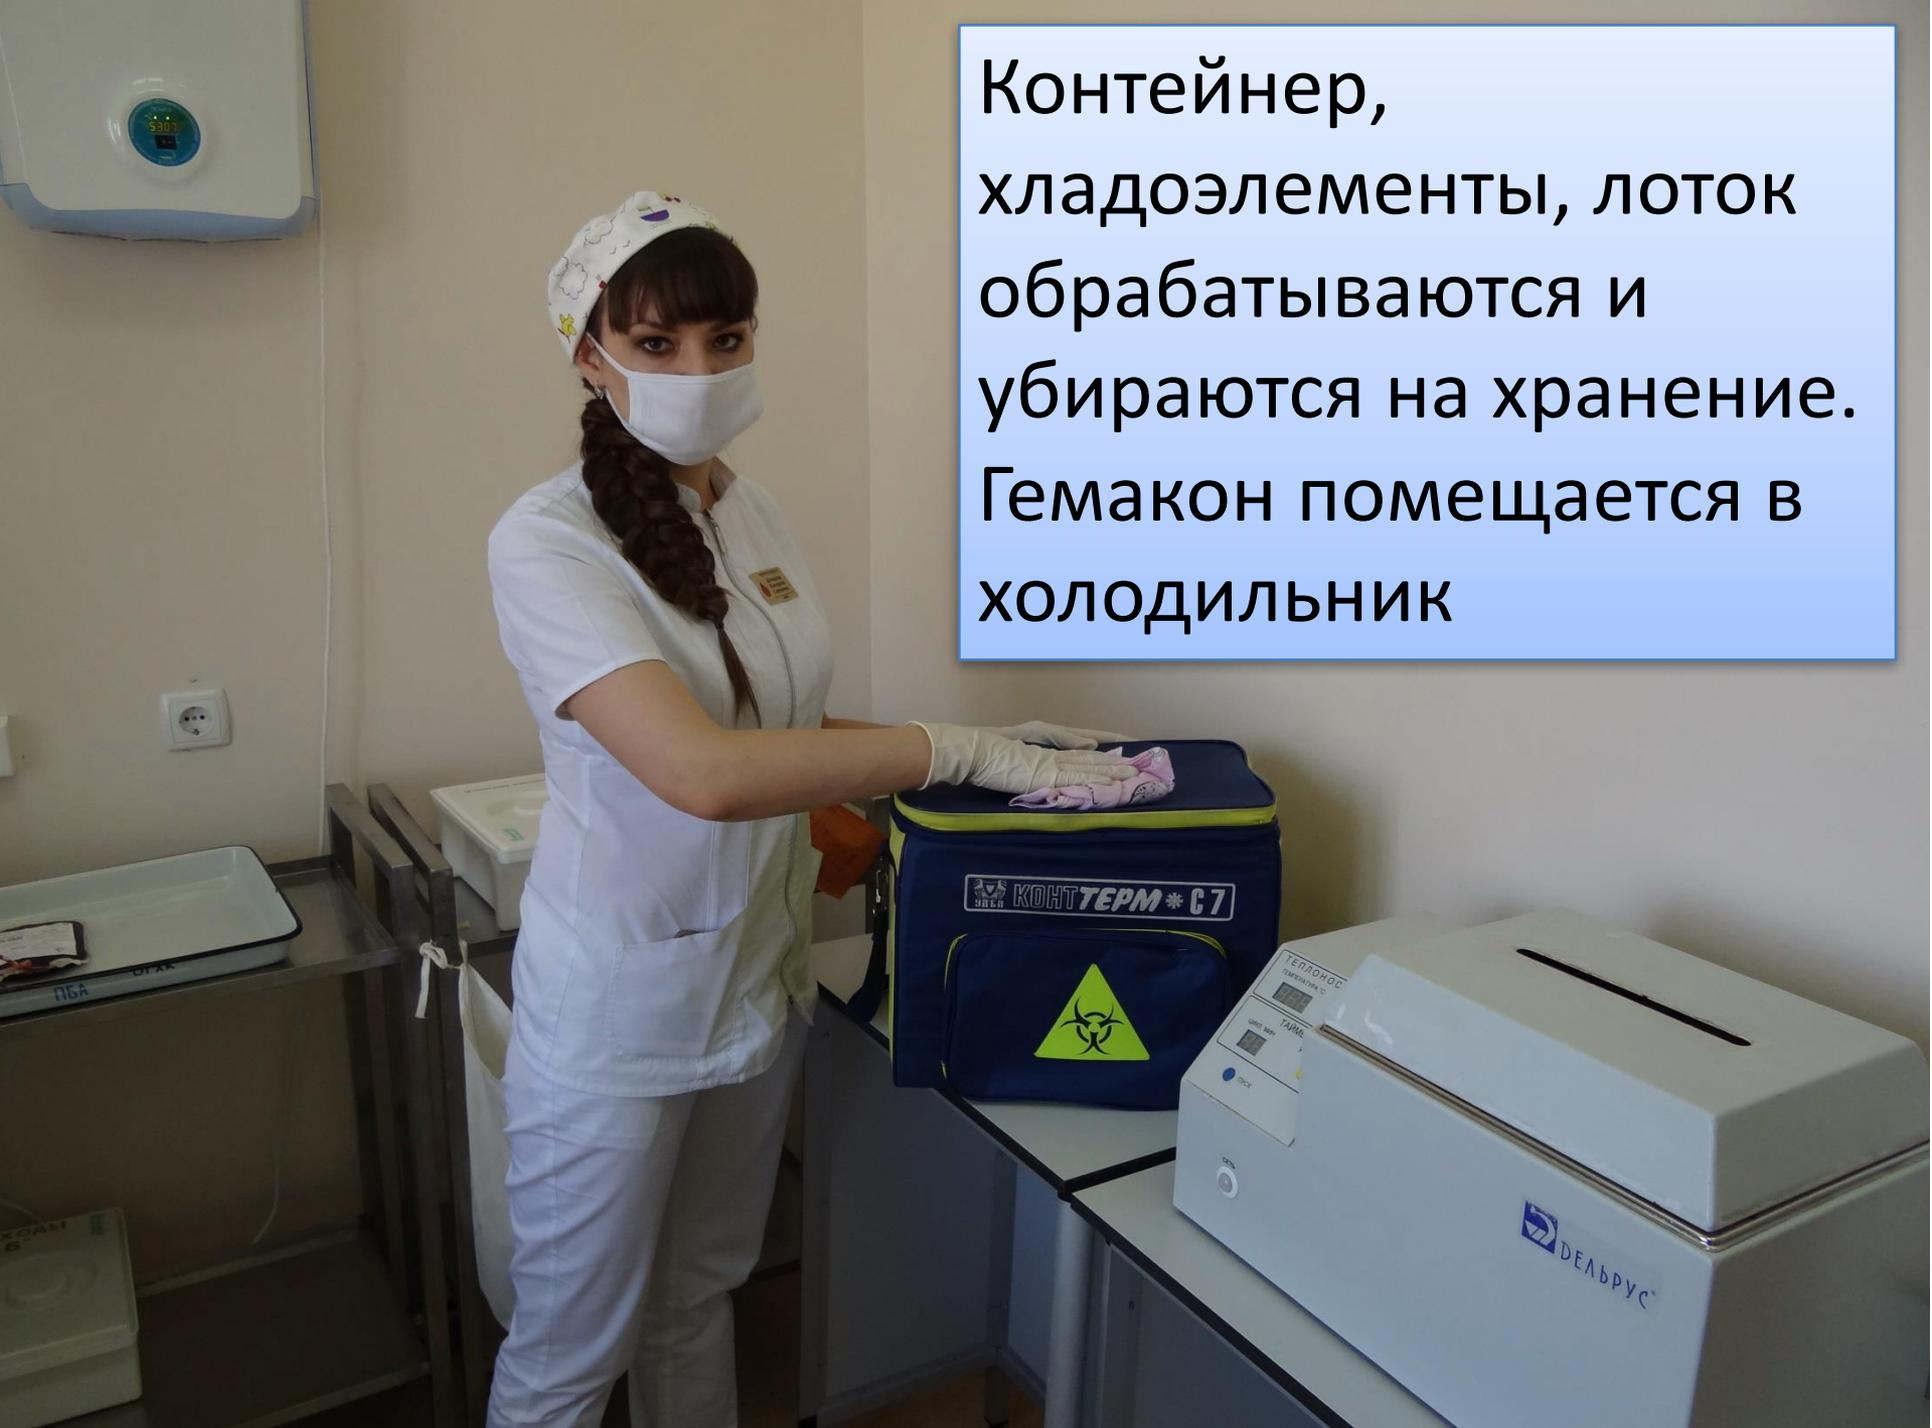

Подключение фотоаппарата к компьютеру



Открываем фото этикетки



Настройка фото для печати



Что дальше?

Если трансфузиолог
переливает сам, то...

P19 fx

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Министерство здравоохранения Российской Федерации КГБУЗ "Перинатальный центр"											Код формы по ОКУД____				
2												Код учреждения по ОКПО____				
3												Медицинская документация		Форма №005/у		
4												Утверждена Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030				

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕД


9												Группа крови больного		A(II)		
10												Резус-принадлежность		положительный		
11												Фенотип		C+c+Cw-E-e+K-k+		
12	(каждое переливание крови производится только после подтверждения группы крови донора и реципиента двумя сериями стандартных изоагглютинирующих сывороток,															
13	проведения пробы на индивидуальную совместимость и биологические пробы)															
14	№ истории		2906		ФИО		Иванова Мария Николаевна				Возраст, лет		37			

№ п/п	Дата	Показания к переливанию трансфузионной среды	Способ переливания	Количество, мл	Паспорт трансфузионной среды						Пробы		Подпись врача (разборчиво)			
					Трансфузионная среда	Групповая принадлежность	Резус-принадлежность	№ этикетки, серия препарата, завод изготовитель	Дата заготовки	Фамилия донора	Индивидуальной совместимости	Биологическая		Реакция, Т осложнения (какие именно)количество мочи и ее анализ		
17																
18																
19																
20																
21																

Вы обратили внимание, что данные из формы 5 сами переносятся в протокол во избежание ошибок?

А если гемакон отдается на трансфузию в отделение, то...

Печать копии

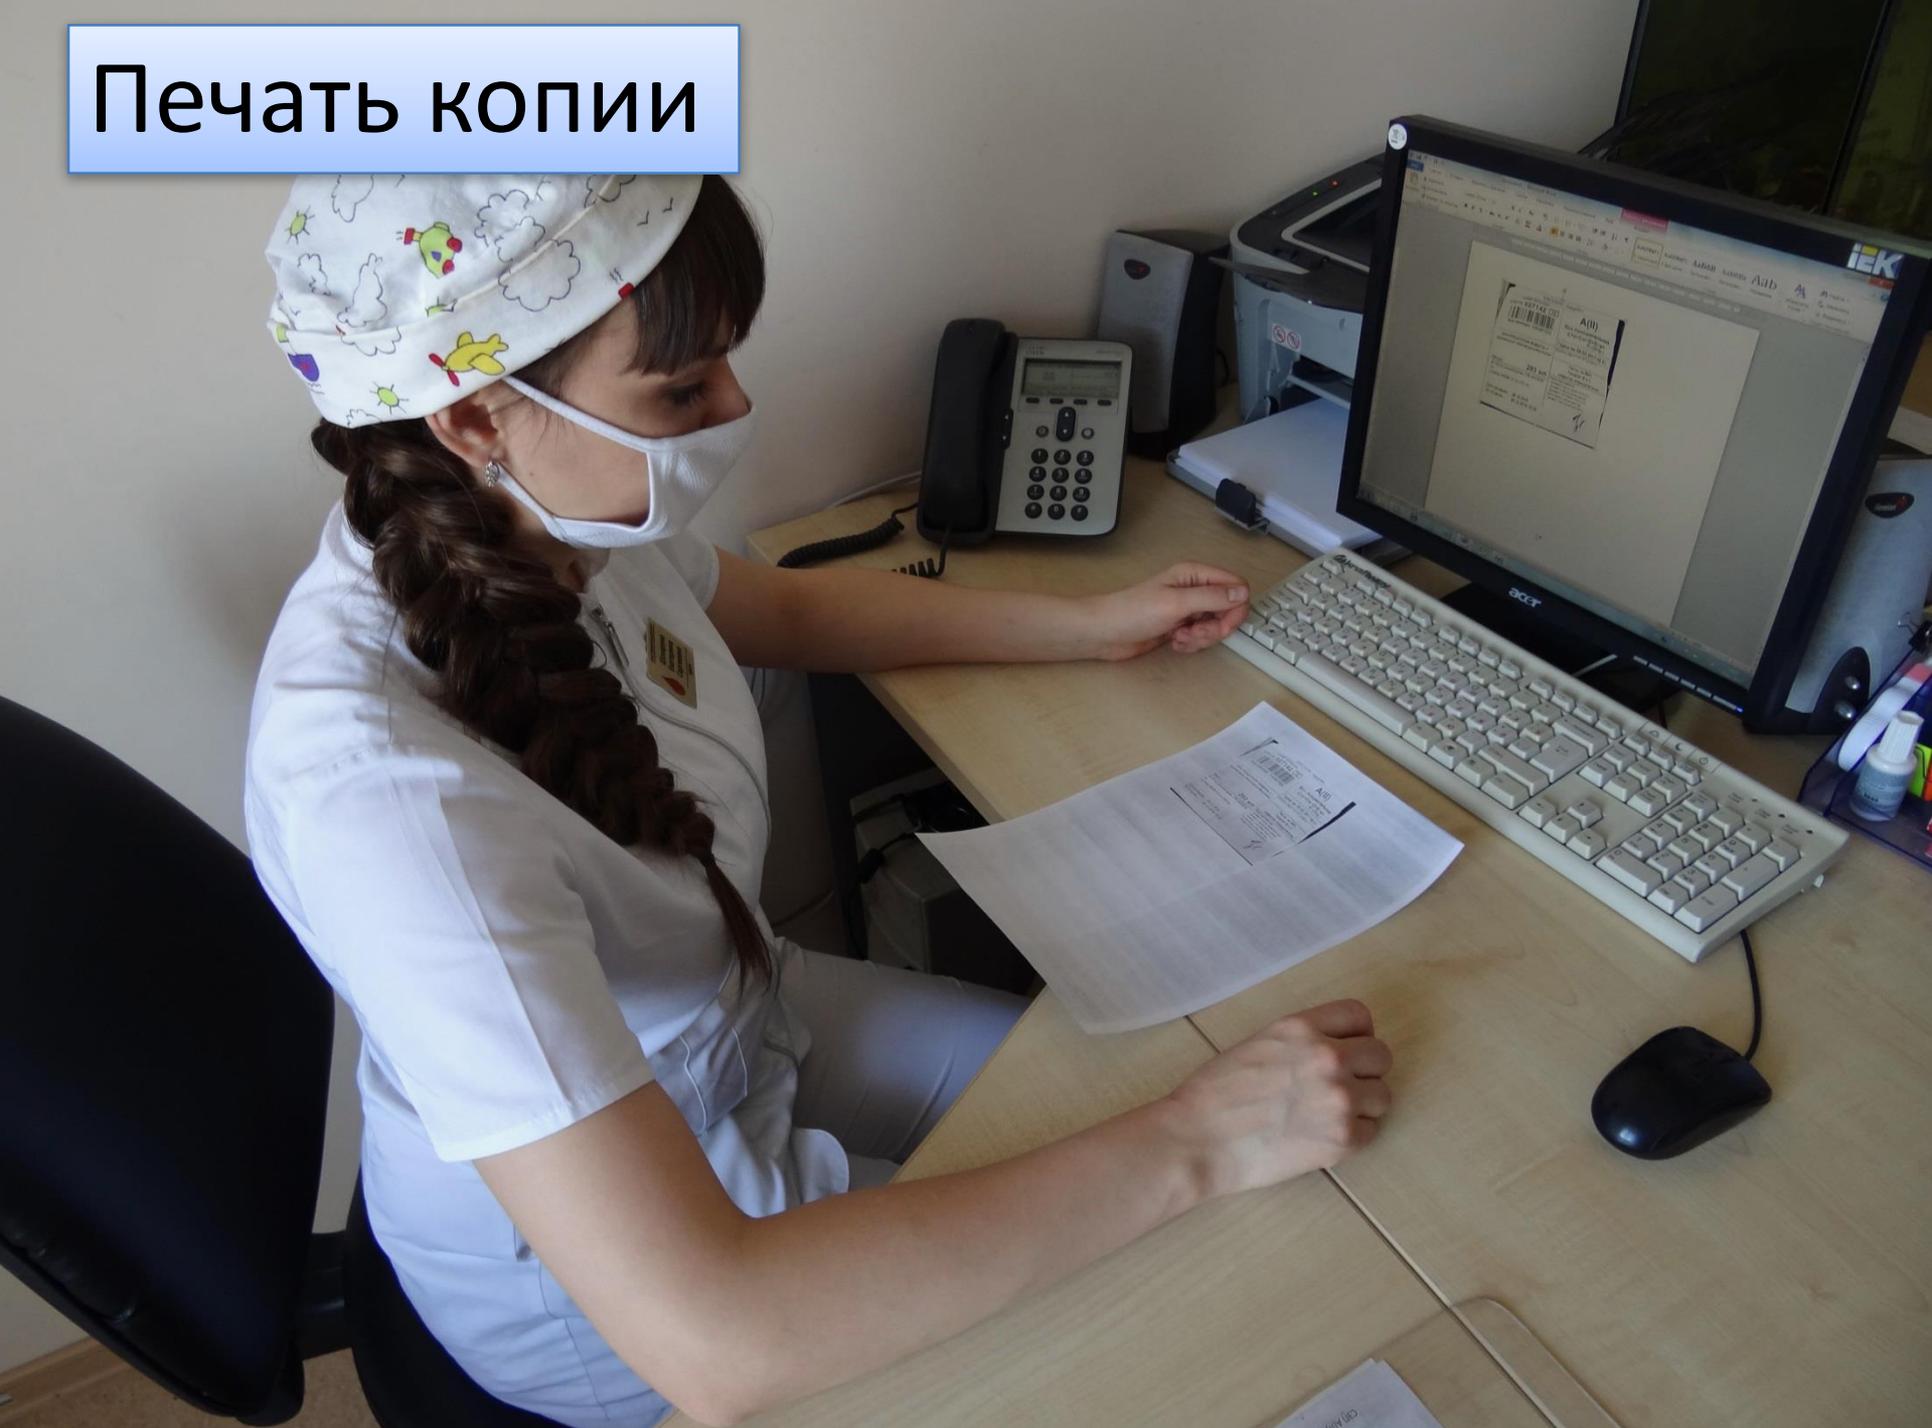

Вызываем врача, затребовавшего компонент, и передаем ему копию и гемакон



Итого:

- В электронных файлах этикетки при исправлениях никуда не теряются
- В бумажном варианте – всегда можно сделать дубликат и передать коллегам

Спасибо за внимание!

отделение экстракорпоральных методов
гемокоррекции
КГБУЗ «Перинатальный центр»
министерства здравоохранения
Хабаровского края

680030, г. Хабаровск, ул.Истомина, 85

atlasniy@yandex.ru